



ООО «СИСТЕМСЕРВИС»

ОПОВЕЩАТЕЛЬ  
ПОЖАРНЫЙ  
СВЕТОВОЙ

**КОП-25  
КОП-25П**

ТУ 4371-004-50856982-2013

**ПАСПОРТ,  
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ**



Сертификат соответствия  
№ C-RU.ПБ02.00329

**Санкт-Петербург**

## ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ


1.1 Оповещатель пожарный световой КОП-25 (КОП-25П) (в дальнейшем - оповещатель) предназначен для информирования людей о возникновении пожара, путях эвакуации, режимах работы автоматической системы противопожарной защиты посредством информации, отображенной на информационном поле изделия со световой подсветкой текста или пиктограммы. Оповещатель может взаимодействовать с ППУ техническими средствами оповещения и управления эвакуацией, или иными приборами при обеспечении информационной и электрической совместимости с ними.

1.2 Оповещатель пожарный комбинированный КОП-25 (КОП-25П) является восстанавливаемым изделием.

1.3 Запись изделия при его заказе и в документации: «Оповещатель пожарный световой КОП-25 (КОП-25П), ТУ-4371-004-50856982-2013», где КОП - условное наименование; 25 – величина среднего номинального напряжения электропитания, материал корпуса из металла, добавленный индекс «П» после 25 указывает на то, что материал корпуса из пластмассы.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

|    |                                                                                          |                                         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1  | Номинальное напряжение электропитания постоянного тока, В                                | от 12 до 36                             |
| 2  | Допустимый диапазон изменения напряжения питания, В                                      | от 9,5 до 40                            |
| 3  | Ток, потребляемый оповещателем в режиме подсветки информационного поля, мА               | не более 20                             |
| 4  | Максимальная температура, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, °С        | 55                                      |
| 5  | Минимальная температура, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, °С         | минус 10                                |
| 6  | Относительная влажность при 40°С, при которой оповещатель сохраняет работоспособность, % | 93                                      |
| 7  | Степень защиты оболочки, IP                                                              | 41                                      |
| 8  | Синусоидальная вибрация (устойчивость) соответствует требованиям                         | ГОСТ Р 2803                             |
| 9  | Электрическая прочность и сопротивление изоляции соответствует требованиям               | ГОСТ Р 52931                            |
| 10 | Электромагнитная совместимость соответствует требованиям                                 | ГОСТ Р 53325-2012                       |
| 11 | Уровень промышленных помех создаваемый оповещателем соответствует требованиям            | ГОСТ Р 53325-2012                       |
| 12 | Пожарная безопасность соответствует требованиям                                          | ГОСТ Р МЭК 60065 (подраздел 4.3, 11.2.) |
| 13 | Электробезопасность соответствует требованиям                                            | ГОСТ Р 505713,<br>ГОСТ Р 12.2.007.0     |
| 14 | Средний срок службы оповещателя, лет                                                     | не менее 10                             |
| 15 | Габаритные размеры изделия, мм                                                           | 300x100x25                              |
| 16 | Масса изделия, кг                                                                        | не более 0,35                           |

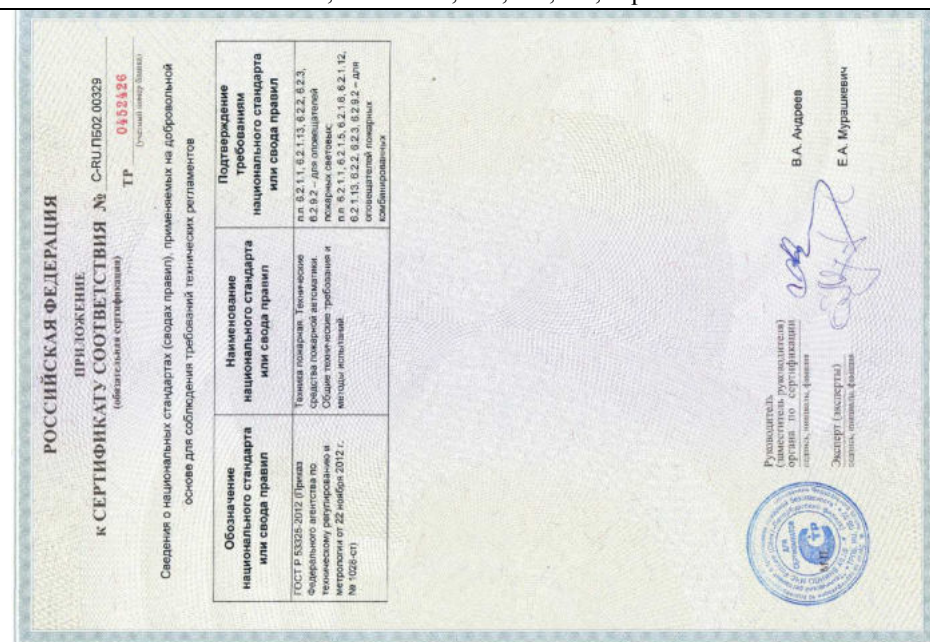



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**  
(обязательная сертификация)

№ **C-RU1602.00329** ТР **1371847**  
(номер сертификата соответствия) (участия в конкурсе)

**ЗАЯВИТЕЛЬ:** Общество с ограниченной ответственностью "Системсмак", ОГРН: 1037628018887  
Адрес: 197110, Россия, Санкт-Петербург, по. Чаловский, д. 15, лит. О.  
Телефон: +78122308020, +78126560235, факс: +78122308020.  
E-mail: [sistemsmak@yandex.ru](mailto:sistemsmak@yandex.ru)

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ:** Общество с ограниченной ответственностью "Системсмак", ОГРН: 1037628018887  
Адрес: 197110, Россия, Санкт-Петербург, по. Чаловский, д. 15, лит. О.  
Телефон: +78122308080, +78126560235, факс: +78122308020.  
E-mail: [sistemsmak@yandex.ru](mailto:sistemsmak@yandex.ru)

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ:** Федеральное государственное бюджетное учреждение "Испытательный центр "ВНИИПО МЧС России"  
Адрес: 180071, г. Санкт-Петербург, Октябрьский мкр., д.85, Телефон: +78124611071, ТРИБ ВД ВЭД, 23.12.2011

**ПОДПИСАТЕЛЬ, ЧТО ТЕХНИЧЕСКОЕ УСЛУЖИЕ ТУ 4371-004-50856982-2013, ПОДЛЕЖАЕТ ВЫПУСКУ:**  
Серийный выпуск

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ):** Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008г.), см. приложение (бланк ТР 0452426)

**ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ:** акт о результатах анализа состояния производства № 309 от 12.02.2014, ОС ФГБУ ВНИИПО МЧС России (Санкт-Петербургский филиал), отчеты по контрактам № 1478-14 С от 28.02.2014, № 1478-14 С от 28.02.2014 №Ц ПБ СПб ФГБУ ВНИИПО МЧС России, ТРИБ ВД ВЭД, от 23.12.2011 по 24.08.2015

**ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ:** (копии документов, подтверждающих соответствие продукции требованиям технического регламента и/или нормативных документов)

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ:** с 25.02.2014 по 25.02.2019

**Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации:** В.А. Андреев  
**Эксперт (эксперты):** Е.А. Мурашова

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ПРИЛОЖЕНИЕ**  
**К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RU1602.00329**  
(обязательная сертификация) ТР **0452425**  
(участия в конкурсе)

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

| Код ОК 005 (ОКП)<br>Код ТН ВЭД | Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса                         | Обозначение документации, по которой выпускается продукция |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 43 7135                        | оповещатели пожарные КОП световые КОП-12, КОП-12П, КОП-24, КОП-24П, КОП-25, КОП-25П, КОП-25П (РР-5), КОП-220П (с ИРП) | технические условия ТУ 4371-004-50856982-2013              |
| 43 7136                        | оповещатели пожарные КОП комбинированные КОП-12С, КОП-12ПС, КОП-24С, КОП-24ПС, КОП-25С, КОП-25ПС                      | технические условия ТУ 4371-004-50856982-2013              |

**Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации:** В.А. Андреев  
**Эксперт (эксперты):** Е.А. Мурашова

**ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ**

- 3.1 Условия транспортирования оповещателя в упаковке предприятия-изготовителя должны соответствовать:
- на суше для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом условиям -5 ГОСТ Р 15150;
  - для морских перевозок условиям-3 ГОСТ Р 15150.
- 3.2 Хранение оповещателя в упаковке предприятия- изготовителя в положении, определенном знаком «Верх» должно соответствовать условиям-2 ГОСТ Р 15150.
- 3.3 Срок хранения оповещателя в упаковке предприятия- изготовителя без переконсервации не менее 3 лет.

**УСТАНОВКА ОПОВЕЩАТЕЛЯ**

- 4.1 Подключить оповещатель к линии связи (питания)
- 4.2 Установить оповещатель на вертикальной поверхности с помощью шурупов, используя проушины в задней части корпуса.
- Оповещатель готов к работе.

**УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

- 5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в строгом соответствии с его техническими характеристиками и указаниями в паспорте.
- 5.2 Учет работы оповещателя ведется в таблице №1 постоянно, в течение всего срока эксплуатации оповещателя.
- 5.3 Учет неисправностей возникших в процессе эксплуатации оповещателя ведется в таблице №2 постоянно, в течение всего срока эксплуатации оповещателя.
- Примечание: при нехватке места в таблицах, вклеиваются дополнительные листы с графами, аналогичными графам таблиц №1 и №2.

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКИ**

|    |                                                                            |   |
|----|----------------------------------------------------------------------------|---|
| 1. | Оповещатель пожарный световой КОП-25 (КОП-25П), шт.                        |   |
| 2. | Паспорт, Руководство по установке и Руководство по эксплуатации, на 10 шт. | 1 |

Соответствует(ют) требованиям ФЗ РФ от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53325-2012 (раздел-6), ТУ 4371-004-50856982-20013 и признан(ы) годным(и) к эксплуатации.

Отметка ОТК (контролера)

Дата изготовления

Дата продажи

